




















Datenflussmodell der QSD-RL (idF vom 19.03.2015)


Legende

-  Fluss von Daten nach Abschnitt II der QSD-RL (Stichprobenprüfung)
-  Fluss von Daten nach Abschnitt III der QSD-RL (Benchmarking)
-  Patientenidentifizierende Daten gemäß § 16 Buchst. a QSD-RL im Datenfluss nach Abschnitt II der QSD-RL (Stichprobenprüfung)
-  Patientenidentifizierende Daten gemäß § 16 Buchst. a QSD-RL im Datenfluss nach Abschnitt III der QSD-RL (Benchmarking)
-  Patientenpseudonym
-  Betriebsstättennummer
-  Einrichtungspseudonym
-  Einrichtungskennzeichen
-  Qualitätssicherungsdaten gemäß § 16 Buchst. c QSD-RL
-  Benchmarking-Daten gemäß § 16 Buchst. d QSD-RL
-  Verschlüsselte Datenübermittlung
-  Öffentlicher Schlüssel (der Kassenärztlichen Vereinigung, der Vertrauensstelle, des Datenanalysten oder des Berichterstellers)
- private Schlüssel für**
 -  KV-Prüfung gemäß § 4 Abs. 3 QSD-RL
 -  KV-Prüfung gemäß § 11 Abs. 4 QSD-RL
-  Patientenidentifizierende Daten gemäß § 16 Buchst. a QSD-RL im Datenfluss nach Abschnitt II der QSD-RL (Stichprobenprüfung)
-  Patientenidentifizierende Daten gemäß § 16 Buchst. a QSD-RL im Datenfluss nach Abschnitt III der QSD-RL (Benchmarking)
-  Qualitätsdaten beim Datenanalyst
-  Benchmarkingdaten bei Berichtersteller

Fluss von Daten nach Abschnitt II der QSD-RL (Stichprobenprüfung)

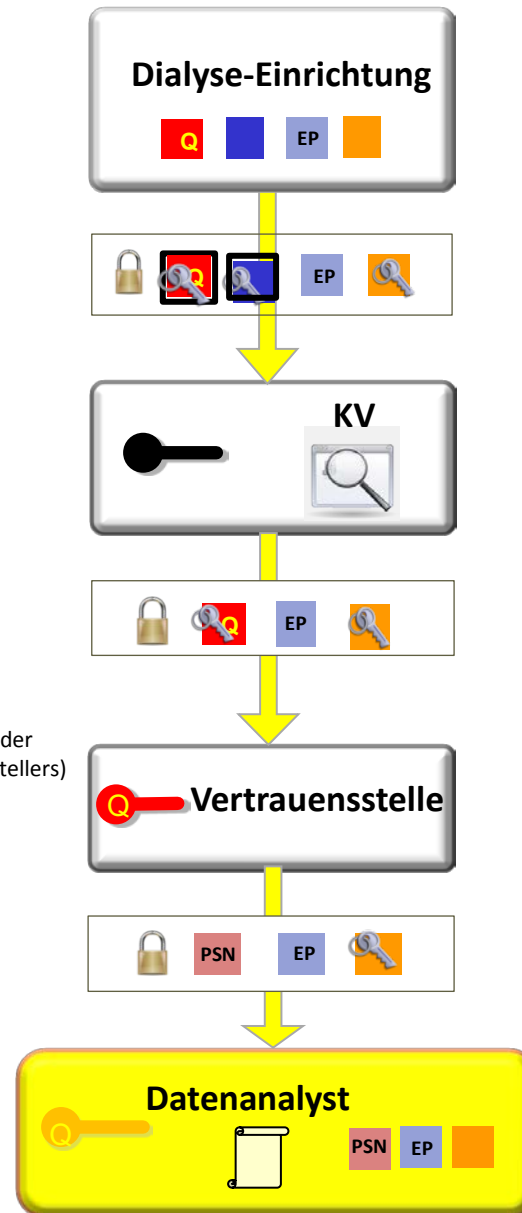

Fluss von Daten nach Abschnitt III der QSD-RL (Benchmarking)

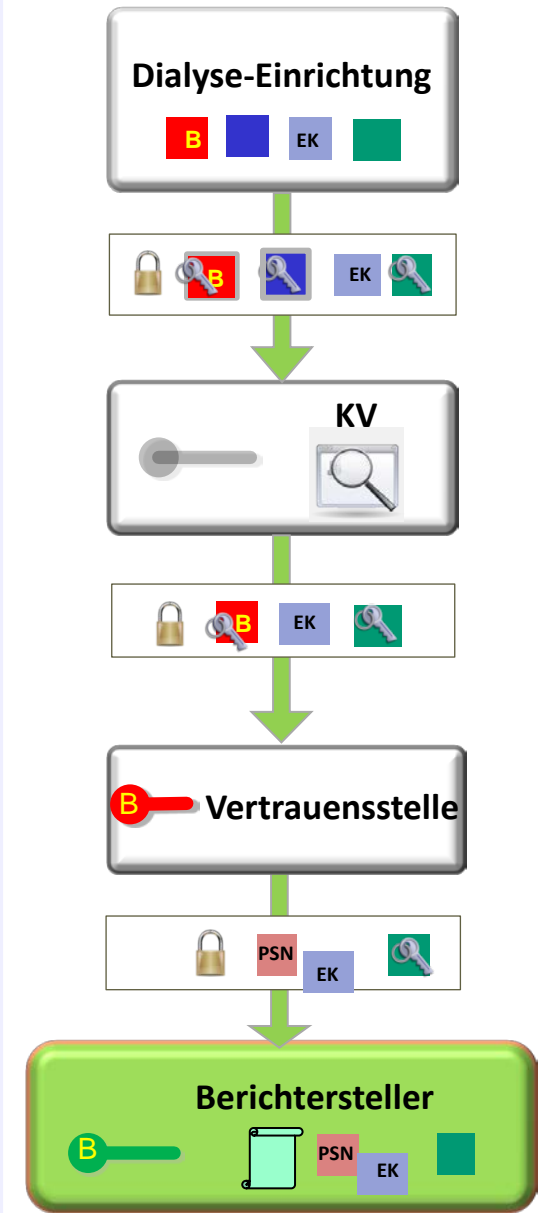

Hinweis zu diesem Servicedokument: Sollten Angaben im Widerspruch zur Qualitätssicherungs-Richtlinie Dialyse (QSD-RL) stehen, so gilt die QSD-RL.